



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ**

ГОСТ 13862-90

(СТ СЭВ 6149-87, СТ СЭВ 6913-89,
СТ СЭВ 6914-89, СТ СЭВ 6916-89)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ	ГОСТ 13862-90
Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции	(СТ СЭВ 6149-87, СТ СЭВ 6913-89, СТ СЭВ 6914-89, СТ СЭВ 6916-89)
Blow-out preventer equipment. Standard schemes, basic parameters and technical requirements for design	

Срок действия **01.01.92**
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемое или модернизируемое противовыбросовое оборудование (далее - ОП), предназначенное для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды.

Стандарт определяет типовые схемы, основные параметры ОП и его составных частей и устанавливает взаимосвязь между ними.

Стандарт не распространяется на специальные виды ОП для скважин с избыточным давлением на устье, морских скважин с подводным расположением устья и т.п., а также на составные части, дополнительно включаемые в стволовую часть ОП (герметизаторы, разъемный желоб, надпревенторная катушка и др.).

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в [приложении 1](#).

1. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Устанавливаются десять типовых схем ОП ([черт. 1 - 10](#)):

[черт. 1](#) и [2](#) - с механическим (ручным) приводом;
[черт. 3 - 10](#) - с гидравлическим приводом.

В ОП для ремонта - привод механический или гидравлический, для бурения - гидравлический.

Типовые схемы устанавливают минимальное количество необходимых составных частей превенторного блока и манифольда, которые могут дополняться в зависимости от конкретных условий строящейся или ремонтируемой скважины.

Применяемость схем - по [приложению 2](#).

1.2. Основные параметры ОП и его составных частей должны соответствовать указанным в [табл. 1](#).

Таблица 1


Условный проход ОП, мм	Рабочее давление P_p , МПа	Условный проход манифольда, мм		Номинальное давление станции гидропривода (для схем 3 - 10), МПа**	Наибольший диаметр трубы, проходящей с трубодержателем (подвеской) через ОП, мм												
		для бурения*	для ремонта														
100	14	80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40	-												
	21																
	35																
	70																
180	14				80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40	127									
	21																
	35																
	70																
	105																
230	35							80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40	146						
	70																
280	21										80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40	194			
	35																
	70																
	105																
350	21	80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40										273			
	35																
	70																
425	21				80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40							346			
	35																
476	35													80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40	377
	70																
540	14							80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40							426
	21																
680	7										80	50; 65; 80	16; 25; 32; 40				560
	14																

* Допускается в ОП для бурения уменьшение условного прохода линий, соединяемых с дросселями, и линий глушения до 50 мм, увеличение условного прохода линий дросселирования до 100 мм. При этом условный проход боковых отводов устьевых крестовин должен быть не более условного прохода подсоединяемой линии манифольда.

** Допускается применять станции гидропривода с номинальным давлением из следующего ряда: 10,5; 14; 21; 35 МПа.

1.3. Условное обозначение ОП - по [приложению 3](#).


Схема 1

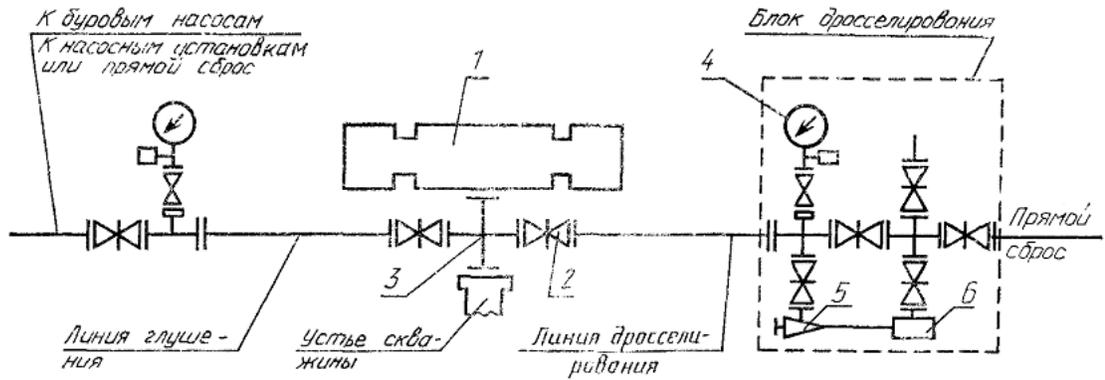

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с ручным управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - регулируемый дроссель с ручным управлением; 6 - гаситель потока

Черт. 1


Примечание. Типовые схемы 1 - 10 не определяют расположение блоков, их составных частей и магистральных линий в пространстве.

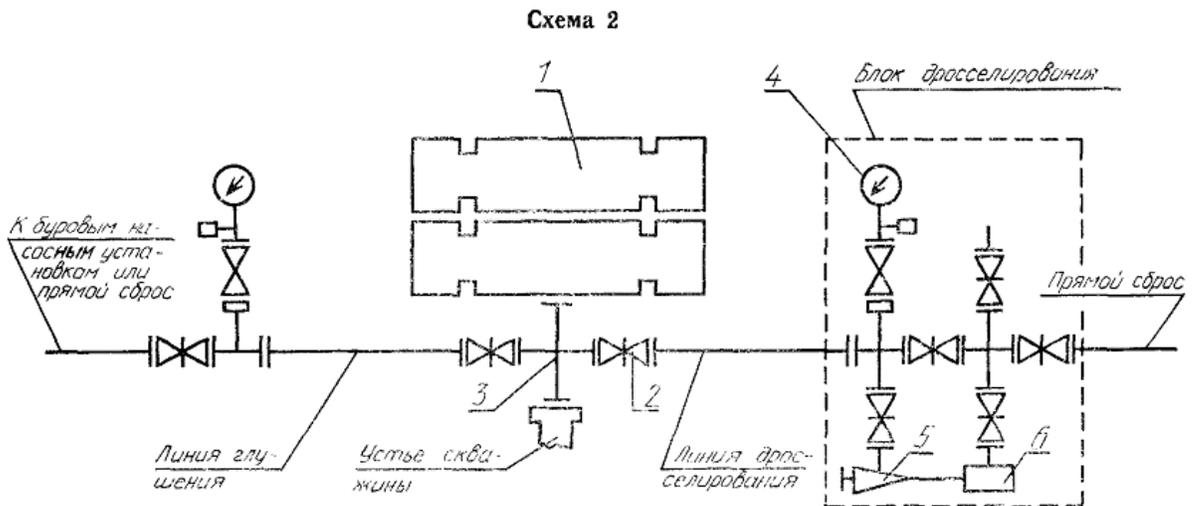

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с ручным управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами с разделителем сред; 5 - регулируемый дроссель с ручным управлением; 6 - гаситель потока

Черт. 2


Схема 3

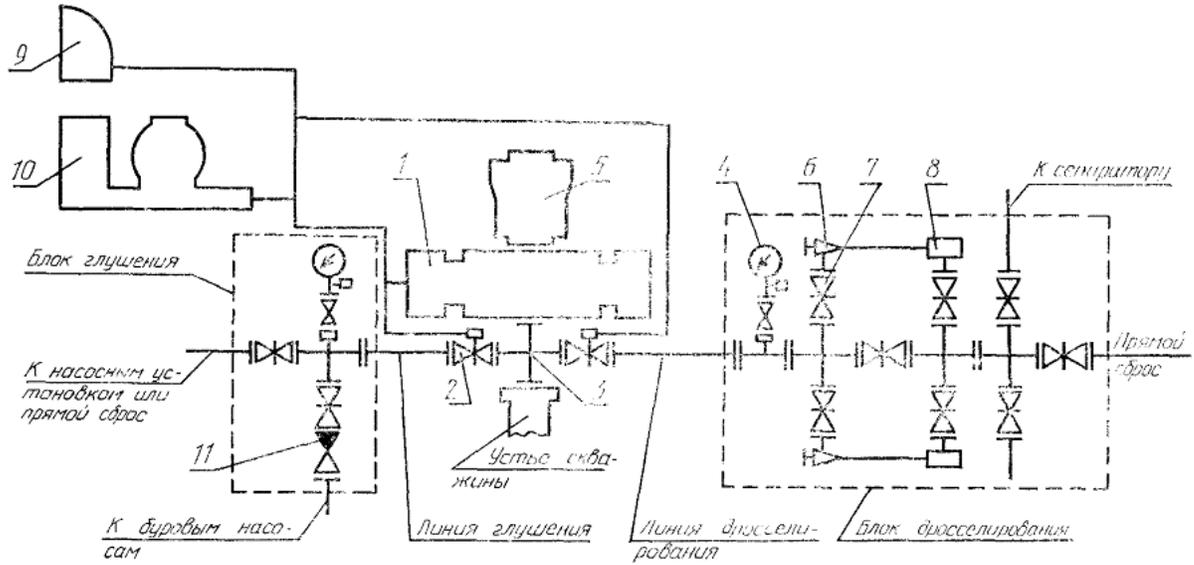

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропровода; 11 - обратный клапан

Черт. 3


Схема 4

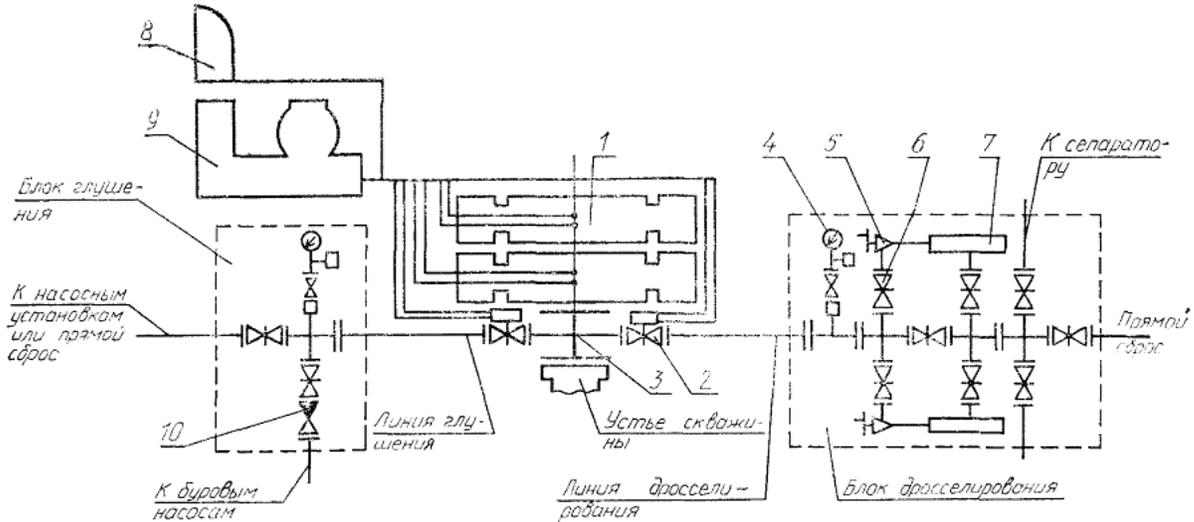

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 6 - задвижка с ручным управлением; 7 - гаситель потока; 8 - вспомогательный пульт; 9 - станция гидравлического управления; 10 - обратный клапан

Черт. 4


Схема 5

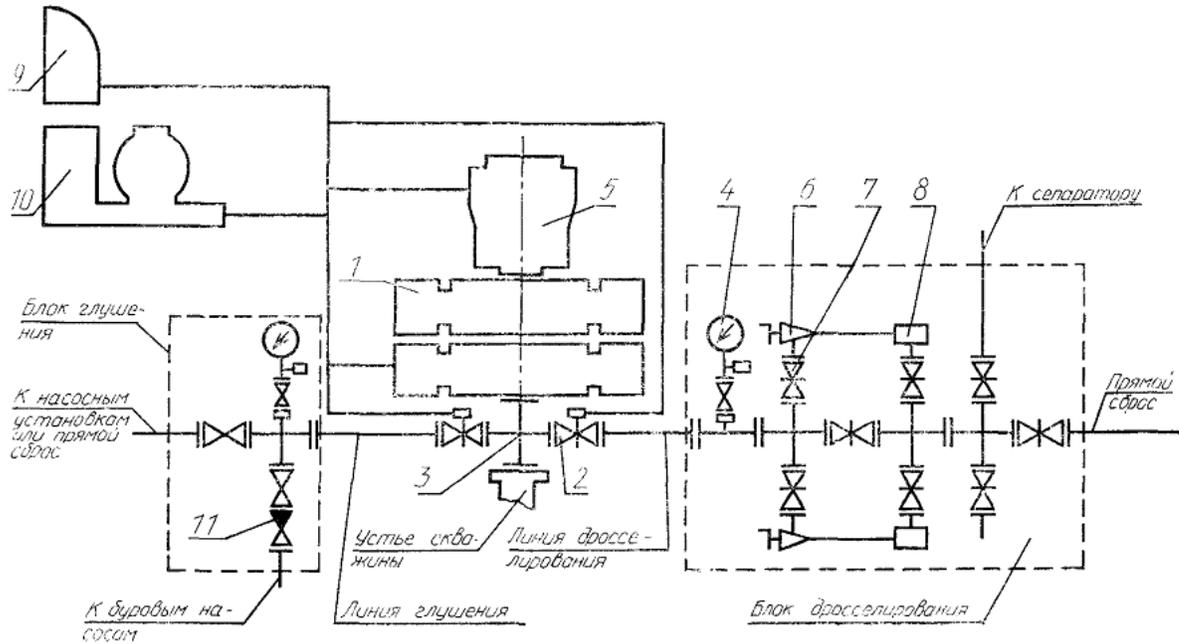

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропривода; 11 - обратный клапан

Черт. 5


Схема 6

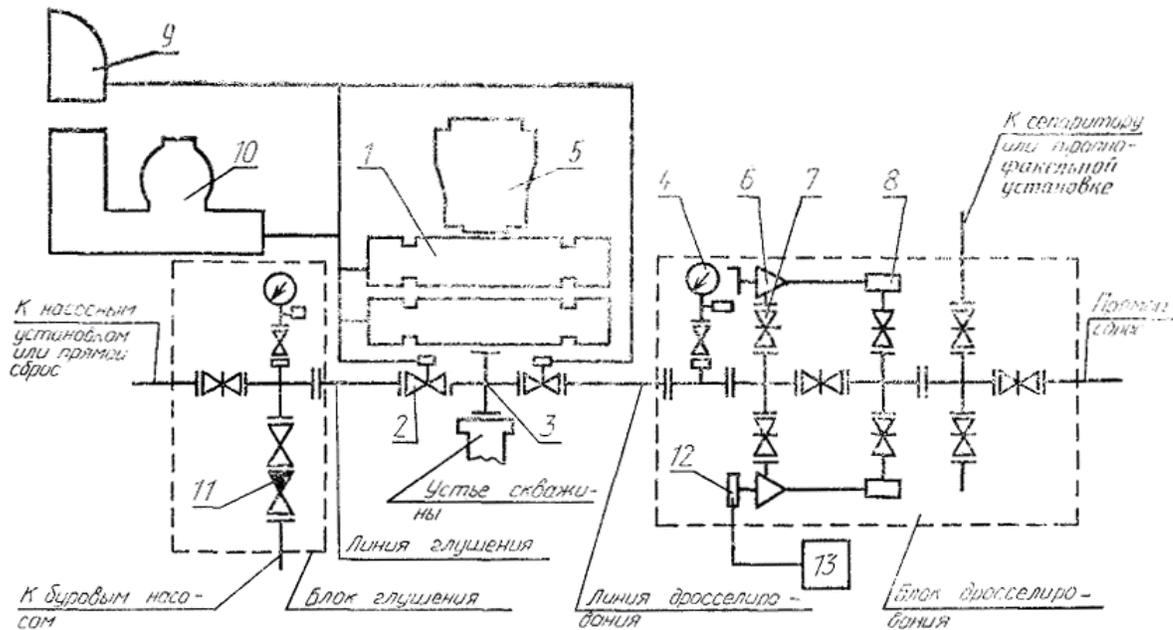

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропривода; 11 - обратный клапан; 12 - регулируемый дроссель с гидравлическим управлением; 13 - пульт управления гидроприводным дросселем

Черт. 6


Схема 7

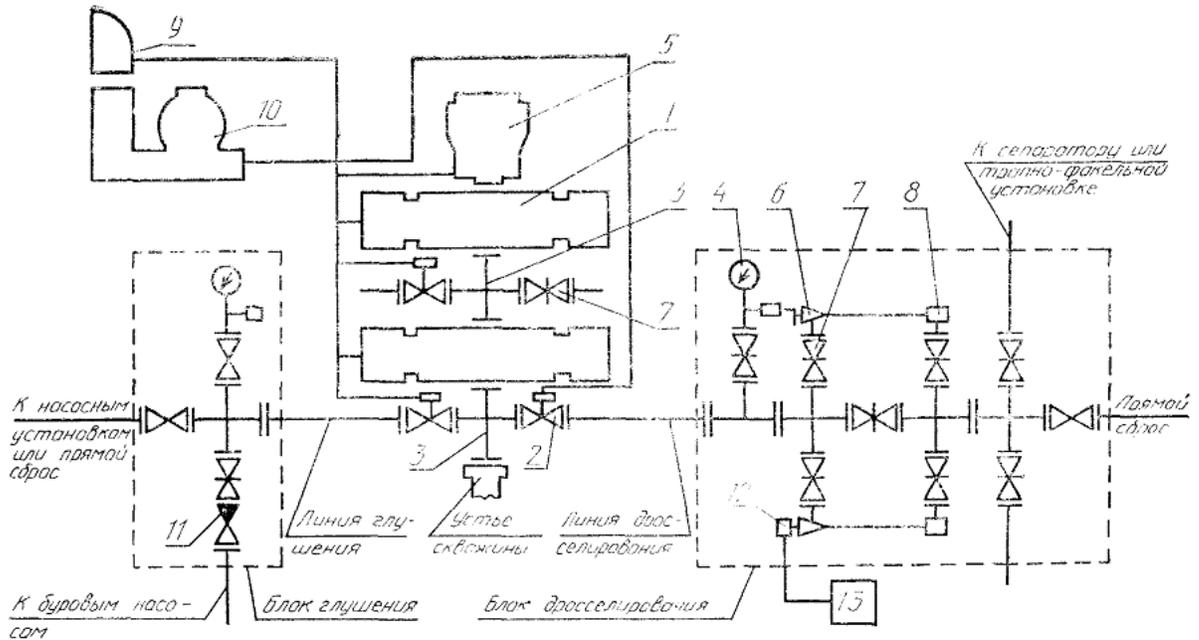

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропривода; 11 - обратный клапан; 12 - регулируемый дроссель с гидравлическим управлением; 13 - пульт управления гидроприводным дросселем

Черт. 7

Схема 8

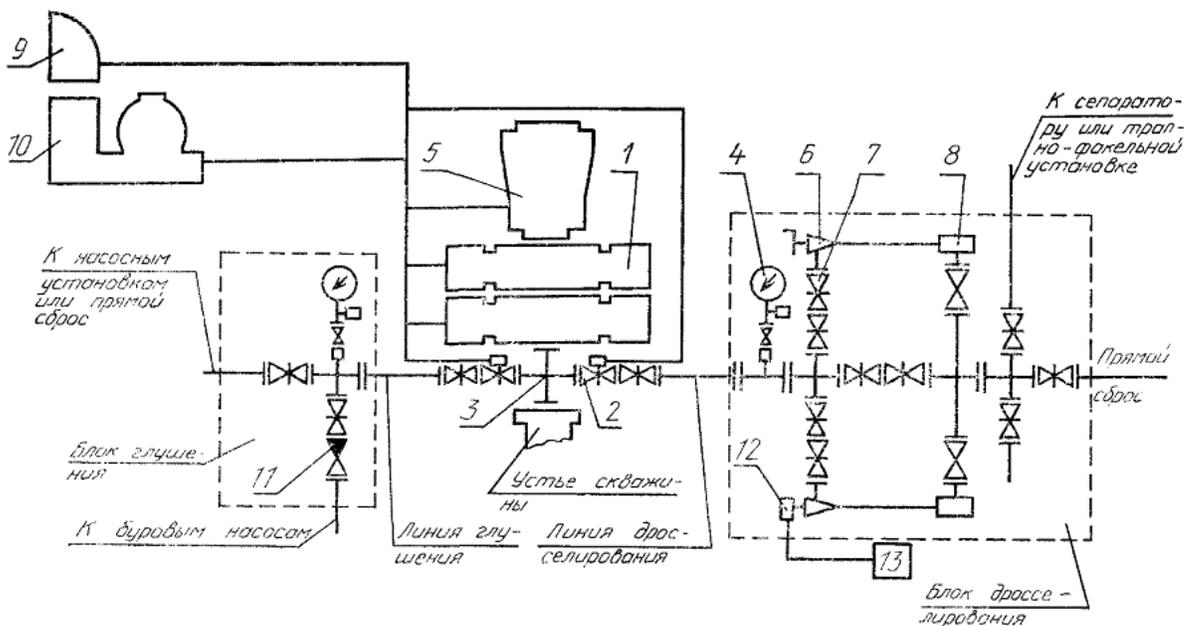


1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропривода; 11 - обратный клапан; 12 - регулируемый дроссель с гидравлическим управлением; 13 - пульт управления гидроприводным дросселем

- станция гидропривода; 11 - обратный клапан; 12 - регулируемый дроссель с гидравлическим управлением; 13 - пульт управления гидроприводным дросселем

Черт. 8


Схема 9

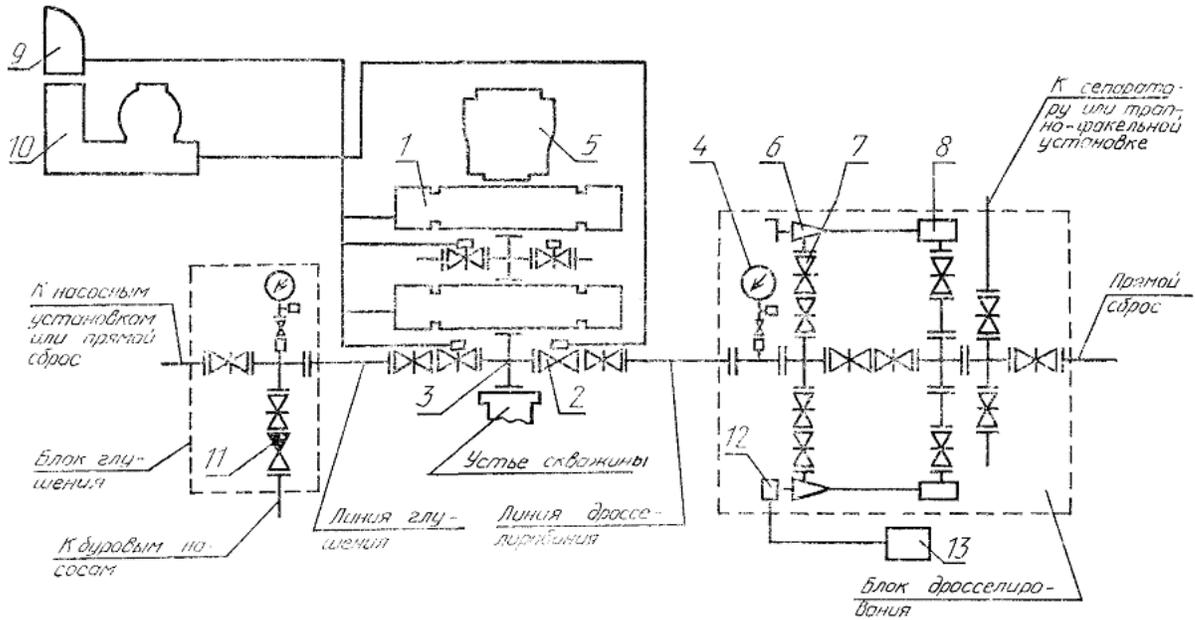

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропривода; 11 - обратный клапан; 12 - регулируемый дроссель с гидравлическим управлением; 13 - пульт управления гидроприводным дросселем

Черт. 9

Схема 10

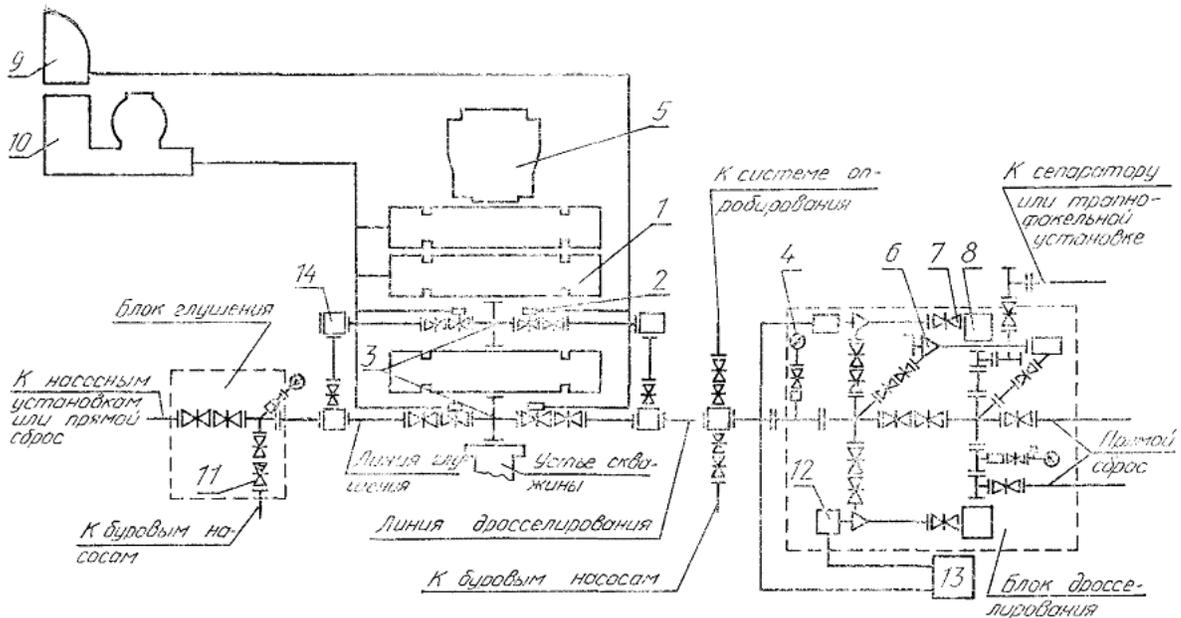

1 - плащечный превентор; 2 - задвижка с гидравлическим управлением; 3 - устьевая крестовина; 4 - манометр с

запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 5 - кольцевой превентор; 6 - дроссель регулируемый с ручным управлением; 7 - задвижка с ручным управлением; 8 - гаситель потока; 9 - вспомогательный пульт; 10 - станция гидропривода; 11 - обратный клапан; 12 - регулируемый дроссель с гидравлическим управлением; 13 - пульт управления гидроприводным дросселем

Черт. 10

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОП И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

2.1. ОП в общем случае должно обеспечивать герметизацию устья строящихся и ремонтируемых скважин с находящейся в ней колонной труб или при ее отсутствии, при проворачивании, расхаживании колонны труб между замковыми и муфтовыми соединениями, а также протаскивание колонны бурильных труб с замковыми соединениями (с фасками по обе стороны замкового соединения под углом 18°), а также позволять производить циркуляцию промывочной жидкости с противодавлением на пласт.

2.2. Комплекс ОП должен состоять из:

- превенторного блока ОП;
- манифольда ОП;
- станции гидропривода ОП.

2.3. По требованию потребителя комплекс ОП должен дополняться сепаратором или трапно-факельной установкой, а также обеспечивать размещение замкового соединения бурильной колонны между трубными плашками двух плашечных превенторов.

2.4.* ОП конструктивно должно быть выполнено в виде блоков, удобных для эксплуатации, монтажа и транспортирования. Допускается конструктивное объединение составных частей, не изменяющее типовой схемы и не ухудшающее эксплуатационных свойств ОП (например, сдвоенные превенторы; плашечный превентор и крестовина, совмещенные в одном корпусе в виде превентора с боковыми отводами и др.).

* Пункт является рекомендательным.

2.5. Прочность корпусных деталей ОП, воспринимающих давление скважинной среды, должна обеспечивать возможность их опрессовки пробным давлением, кратным рабочему давлению P_p , указанному в [табл. 2](#).

Таблица 2

Условный проход ОП, мм	Пробное давление, МПа, при P_p					
	7	14	21	35	70	105
До 350 включ.	2,0 P_p				1,5 P_p	
Св. 350	1,5 P_p			2,0 P_p		

2.6. Стволовые проходы составных частей ОП должны быть соосны и обеспечивать беспрепятственное прохождение контрольного шаблона в соответствии с нормативно-технической документацией на ОП.

2.7. В ОП, предназначенном для бурения в условиях коррозионной среды, а по требованию потребителя, для морских и других ответственных скважин, должен быть предусмотрен превентор с перерезывающими плашками.

2.8. Требования безопасности ОП и его составных частей - по [ГОСТ 12.2.115](#).

2.9. Требования к превенторам

2.9.1. Кольцевой превентор (далее ПК) должен обеспечивать расхаживание, проворачивание и протаскивание бурильных труб с замковыми соединениями, а также герметизацию устья скважины при давлении P_p при закрытии уплотнителя на любой части бурильной колонны, обсадных или наосно-компрессорных труб или при отсутствии

колонны труб.

2.9.2. Плашечный превентор (далее - ПП) должен обеспечивать расхождение труб между замковыми соединениями, а также герметизацию устья скважины при давлении P_p при закрытии трубных плашек на цилиндрической части неподвижной трубы или глухих плашек при отсутствии колонн.

Превентор с перерезывающими плашками должен обеспечивать перерезание бурильной трубы в соответствии с нормативно-технической документацией на ОП.

2.9.3. Плашки плашечного превентора должны обеспечивать возможность подвешивания бурильной колонны длиной, равной проектной глубине скважины.

Основные параметры и размеры превенторов приведены в [приложении 4](#).

2.10. Требования к манифольдам

2.10.1. Длина линий дросселирования и глушения должна обеспечивать размещение блоков дросселирования и глушения за пределами подвышечного основания буровой установки или рабочей площадки подъемной установки для ремонта скважин.

2.10.2. Запорные устройства манифольда должны быть полнопроходными.

2.10.3. Конструкция регулируемых дросселей должна обеспечивать замену дроссельной пары (наконечник-насадка) без демонтажа корпуса и соединенных с корпусом составных частей манифольда.

2.10.4. Обратный клапан на линии глушения должен иметь условный проход не менее условного прохода линии манифольда.

Допускается регулируемый дроссель с гидравлическим управлением снабжать дублирующим ручным управлением.

2.11. Требования к станции гидропривода

2.11.1. Станция гидропривода ОП должна состоять из следующих составных частей:

насосно-аккумуляторной станции;

пульты (пультов), расположенного на подвышечном основании и на насосно-аккумуляторной станции;

комплекта трубопроводов для обеспечения соединений насосно-аккумуляторной станции с пультом (пультами) управления и гидроприводными частями ОП.

2.11.2. Основные параметры станции гидропривода ОП должны выбираться из рядов, приведенных с [табл. 3](#).

Таблица 3

Наименование показателя	Значение
Число самостоятельных гидросистем, управляемых с пульта, шт.	4; 5; 6; 7; 8; 9
Номинальный объем гидравлической жидкости, подаваемый пневмогидроаккумуляторами, дм ³	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250

Примечание. Допускаются отклонения номинальных подаваемых объемов жидкости в пневмогидроаккумуляторе до $\pm 12\%$.

2.11.3.* Станция гидропривода должна иметь аварийный дублирующий привод для зарядки пневмогидроаккумуляторов при отключении электроэнергии.

2.11.4.* Секции жестких трубопроводов должны иметь шарнирные соединения для подсоединения к стволовой части ОП.

* Пункты являются рекомендательными.

2.11.5. Номинальный подаваемый объем гидравлической жидкости должен обеспечивать закрытие - открытие - закрытие всех гидравлически управляемых составных частей ОП.

2.11.6. Номинальные вместимости пневмогидроаккумуляторов - по [ГОСТ 12448-80](#) в зависимости от требуемого номинального объема подаваемой гидравлической жидкости.

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснения
Стволовая часть ОП	Совокупность составных частей ОП, оси стволовых проходов которых совпадают с осью ствола скважины, последовательно установленных на верхнем фланце колонной обвязки (включает превенторы, устьевые крестовины, надпревенторную и другие дополнительно устанавливаемые катушки, разъемный желоб и герметизатор)
Превенторный блок ОП	Часть стволовой части ОП, включающая превенторы и устьевые крестовины ОП
Условный проход ОП	Условный проход стволовой части ОП
Манифольд ОП	Система трубопроводов, соединенных по определенной схеме и снабженных необходимой арматурой (включает линии дросселирования и глушения, конструктивно выполненных в виде блоков, соединенных с превенторным блоком ОП магистральными линиями)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ТИПОВЫХ СХЕМ ОП

Условный проход ОП, мм	Рабочее давление ОП, МПа	Типовая схема ОП (по п. 1.1)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	14	X									
	21	X									
	35	X									
	70		X								
180	14	X									
	21	X	X								
	35	X	X								
	70		X	X		X	X	X	X	X	
230	105			X		X	X	X	X	X	X
	35			X		X	X	X	X	X	X
280	70			X		X	X	X	X	X	X
	21			X		X	X	X	X	X	X
	35			X		X	X	X	X	X	X
	70			X		X	X	X	X	X	X
350	105			X		X	X	X	X	X	X
	21			X		X	X	X	X	X	X
	35			X		X	X	X	X	X	X
425	70			X	X	X	X	X	X	X	X
	21			X	X	X	X	X	X	X	X
476	35			X	X	X	X	X	X	X	X
	70			X	X	X	X	X	X	X	X
540	14			X	X						
	21			X	X						
680	7			X	X						
	14			X	X						

Примечания:

1. Знак «X» обозначает предпочтительное применение данной схемы для конкретного типоразмера ОП.
2. В ОП для ремонта с рабочим давлением 35, 70 и 105 МПа и для бурения с рабочим давлением 70 и 105 МПа допускается применение кольцевого превентора с рабочим давлением, соответственно, 21, 35 и 70 МПа с переходной фланцевой катушкой или с присоединительным фланцем, размеры которого должны соответствовать фланцу на рабочее давление ОП.
3. Схемы 1 и 2 предназначены для ремонта скважин с некоррозионной скважинной средой.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОП

Условное обозначение ОП должно состоять из слова «Оборудование», шифра, построенного по приведенной ниже схеме, и обозначения нормативно-технического документа на поставку.

	ОП	X	-	X/X	×	XX	-	X
Обозначение типовой схемы ОП по п. 1.1 (При наличии в превенторном блоке превентора с перерезывающими плашками к обозначению типовой схемы добавляется буква «С»)								
Условный проход ОП, мм								
Условный проход манифольда, мм								
Рабочее давление, МПа								
Обозначение исполнения изделия в зависимости от условий применения (скважинной среды) в соответствии с нижеприведенной таблицей обозначения коррозионностойкого исполнения								
Обозначение модификации, модернизации (при необходимости)								

Обозначение коррозионностойкого исполнения ОП

Обозначение исполнения	Параметры скважинной среды
K ₁	Среда с объемным содержанием CO ₂ до 6%
K ₂	Среда с объемным содержанием CO ₂ и H ₂ S до 6%
K ₃	Среда с объемным содержанием CO ₂ и H ₂ S до 25%

Пример условного обозначения ОП по схеме 6 на рабочее давление 35 МПа с условным проходом превенторного блока 280 мм и манифольдом с условным проходом 80 мм:

Оборудование ОП6-280/80 × 35 ГОСТ 13862-90

То же, для ОП по схеме 9 на рабочее давление 70 МПа с условным проходом превенторного блока 350 мм с превентором с перерезывающими плашками и условным проходом манифольда 80 мм:

Оборудование ОП9с-350/80 × 70 ГОСТ 13862-90

То же, для ОП по схеме 10 для скважинной среды с содержанием CO₂ и H₂S до 6%:

Оборудование ОП10с-350/80 × 70K2 ГОСТ 13862-90

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ПРЕВЕНТОРОВ

Условный проход, мм	Рабочее давление P_p , МПа	Диаметр прохода, мм	Нагрузка на плашки, кН, не менее		Диаметр труб, уплотняемых плашками, мм	Высота превенторов, мм, не более		Масса превенторов, кг, не более	
			от давления скважины	от веса колонны		ПК	ПП	ПК	ПП
180	21	180	160	560	От 26,4 до 139,7	850	500	1500	1000
	35		280	900		1100	500	2200	1300
	70		560	1600		1300	650	6000	1700
	105		850	1800		-	-	-	-
230	2,1	230	280	710	От 60,3 до 177,8	1105	380	3000	1100
	35		450	1100		1180	550	3025	1500
	70		800	2700		1500	700	9500	2900
	105		1330	2700		2000	1000	17500	4000
280	21	280	320	900	От 60,3 до 219,1	1100	550	3000	2100
	35		560	1600		1500	600	4500	2500
	70		1100	2500		1730	800	14000	3000
	105		1600	2800		2000	1000	17500	4000
350	21	346	320	900	От 60,3 до 273,0	1250	600	4900	2500
	35		560	1600		1600	700	7900	4400
	70		1100	2500		1950	900	18000	5000
	105		1600	2800		-	1100	-	10000
425	14	425	220	560	От 60,3 до 339,7	-	500	-	3000
	21		320	900		1500	600	7600	4000
	35		560			1700	800	12000	6000
	70		1100	2500		-	900	-	9500
540	14	540	220	560	От 60,3 до 406,4	1700	800	10000	4000
	21	527	320	900		1750	900	15000	5000
	35	540	560	1600		2085	1000	22020	6500
	70	540	1100	2500		-	1300	-	13000
680	14	680	220	560	От 60,3 до 508,0		950		6000
	21		320	900		1850	1200	17000	8800

Примечания:

1. Значение высоты и массы преенторов ПП относится к исполнению с бесфланцевым корпусом.
2. Типоразмеры с условным проходом 230 мм на рабочие давления 70 и 105 МПа для модернизации и нового проектирования не должны применяться.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.Г. Курбанов; А.Г. Дозорцев, канд. техн. наук; Б.О. Френкель, канд. техн. наук; Ю.А. Самойлов; И.М. Нисенбаум

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1967

3. Срок проверки - 1995 г. Периодичность проверки - 5 лет

4. В стандарт введены СТ СЭВ 6149-87, СТ СЭВ 6913-89, СТ СЭВ 6914-89, СТ СЭВ 6916-89 (в части основных параметров)

5. ВЗАМЕН ГОСТ 13862-80

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 12.2.115-86	2.8
ГОСТ 12448-80	2.11.6

СОДЕРЖАНИЕ

1. Типовые схемы и основные параметры	Ошибка! Закладка не определена.1
2. Технические требования к конструкции ОП и его составных частей	Ошибка! Закладка не определена.2
Приложение 1 Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения	10
Приложение 2 Применяемость типовых схем ОП	10
Приложение 3 Условное обозначение ОП	11